

תעודת בדיקה מספר 7052369003
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אוריאל שי בע"מ ח.פ. : 510493349
מענו : ת.ד. 10049 פתח תקוה 49001
תאריך ההזמנה : 2020/06/29

תאור המוצר

התקני חיבור נפרדים - יחידות הידוק לא מתוברגות
הדגם הנבדק : PC2258 החקו הדק רב כניסות
יצרן : CO.LTD
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/06/29 בשעה: 12:48 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 18

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת בדיקות שוק

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 11-מבנה, 16-עמידות בחום של התקן הישראלי ת"י 60998
חלק 2 חלק עשרוני 2 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים
דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות, מדצמבר
2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2020/08/10

תאריך הפקת תעודה

יצחק אלמה תפקיד מהנדס בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7052369003

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 4

תאור מורחב של המוצר



תאור: המוצר הנבדק הינו התקן הדק ללא ברגים. ההדק עשוי ממעטפת מחומר

פלסטי ובו הדק מתכתי עם הידוק קפיצי המיועד להידוק של עד שמונה מוליכים במקביל, בשטח חתך נומנלי של 2.5 מ"ר.

סימון:

הסימון על כל התקן:





H PC2258 2.5mm²r 450V T85 (FI) EN 16
 EC
 (UL)US 600V <----11---->
 AWG Sol 12-22

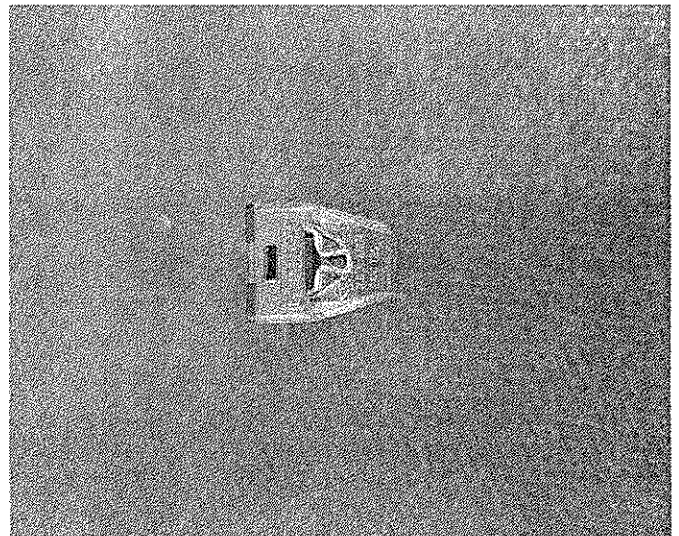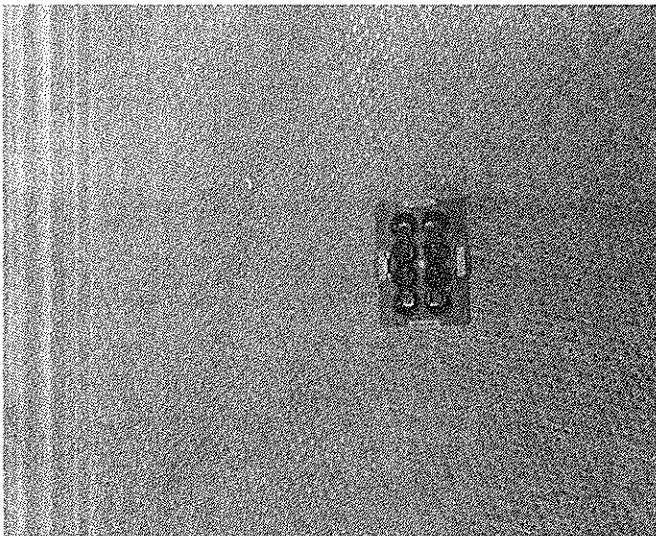

תעודת בדיקה מספר 7052369003

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 4

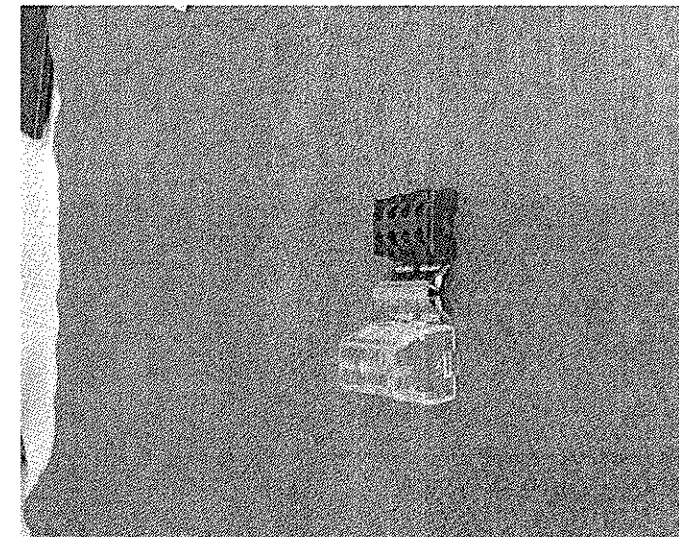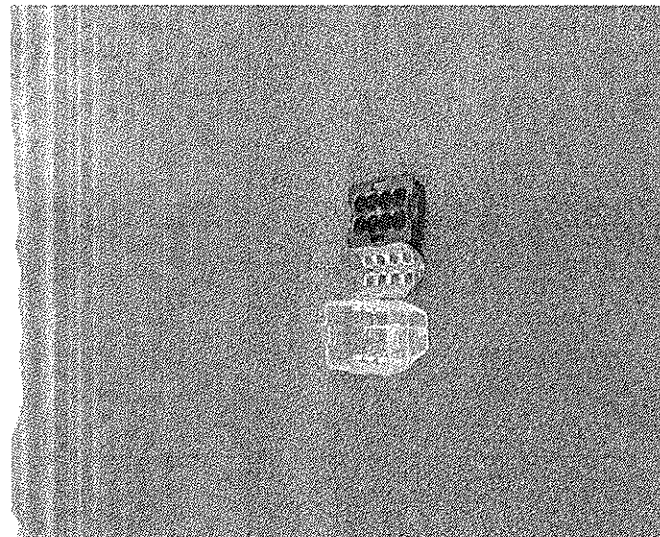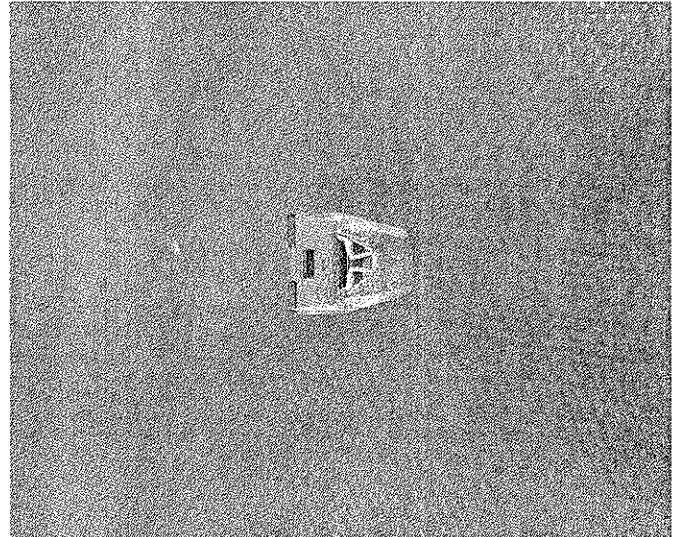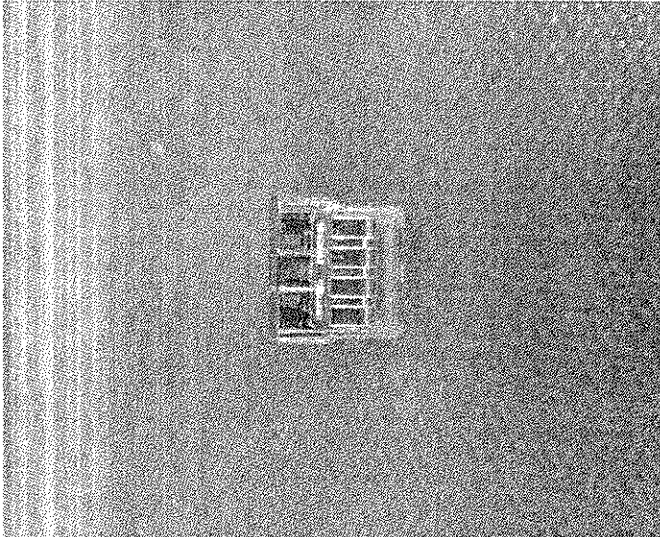



תעודת בדיקה מספר 7052369003

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
11	מבנה		מתאים
16	עמידות בהום		מתאים

סוף תעודת הבדיקה

תעודת בדיקה מספר 7052369004
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אוריאל שי בע"מ ח.פ. : 510493349
מענו : ת.ד. 10049 פתח תקוה 49001
תאריך ההזמנה : 2020/06/29

תאור המוצר

התקני חיבור נפרדים - יחידות הידוק לא מתוברגות
הדגם הנבדק : PC216 התקן הדק רב כניסות
יצרן : CO.LTD
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/06/29 בשעה: 12:50 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 18

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת בדיקות שוק

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 11-מבנה, 16-עמידות בחום של התקן הישראלי ת"י 60998
חלק 2 חלק עשרוני 2 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים
דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות, מדצמבר
2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להסתמך בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
התעודה חלה גם על הדגמים: PC212, PC213, PC214, PC215

2020/07/28

תאריך הפקת העודה

יצחק אלמה תפקיד מהנדס בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7052369004

דף 2 מתוך 3

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו יחידת הידוק לא מתוברגת המאפשרת לחבר עד 6 מוליכים במקביל. המהדק עשוי ממעטפת מחומר פלסטי ובה הדקים קפיציים ממתכת.

סימון:

הסימון על גבי יחידת ההידוק:

H (סמל יצרן)

FI

PC 216 450V T85



24A 2.5 ■

r

ENEC16 ce cqc

ulus 600v

14-22AWG Cu

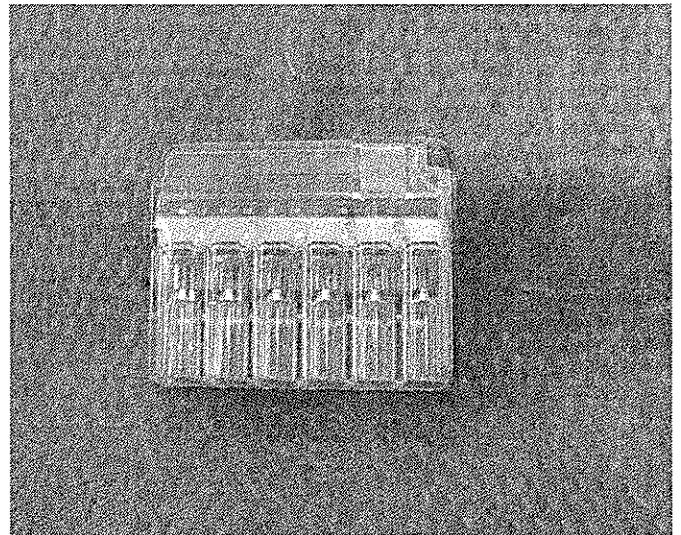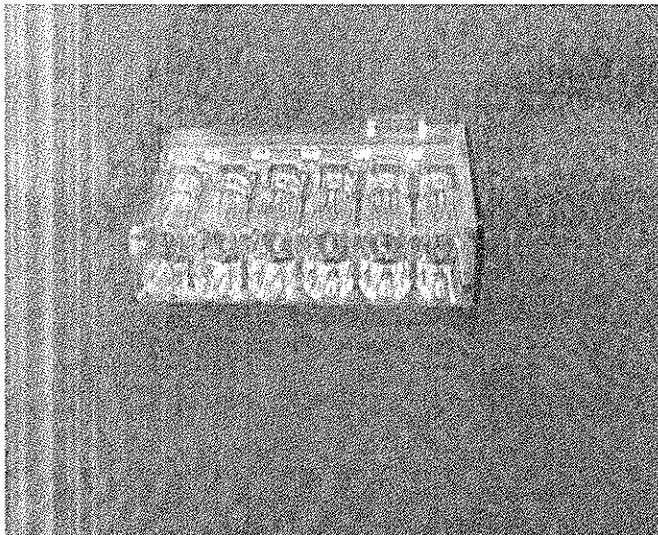



תעודת בדיקה מספר 7052369004

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
11	מבנה		מתאים
16	עמידות בחום		מתאים

סוף תעודת הבדיקה